



Protocolo Operativo Post Covid19

Ventilación y Aires Acondicionados




Con la finalidad de asegurar la recirculación del aire, previo, durante y después de funciones, el responsable de mantenimiento deberá realizar lo siguiente:

1. Ajustar la compuerta del equipo de aire acondicionado, aperturandola al 40% de acuerdo al **Anexo de Apertura de Compuertas**.
2. En los casos donde no se cuente con el accesorio de compuerta ajustable, se deberá de realizar una adaptación, en conjunto con el **Supervisor Regional de Mantenimiento**, que permita emular la función de la compuerta al 40% para el ingreso de aire exterior de acuerdo al **Anexo de Apertura de Compuertas**.





- Puertas de acceso
- Puertas de salida

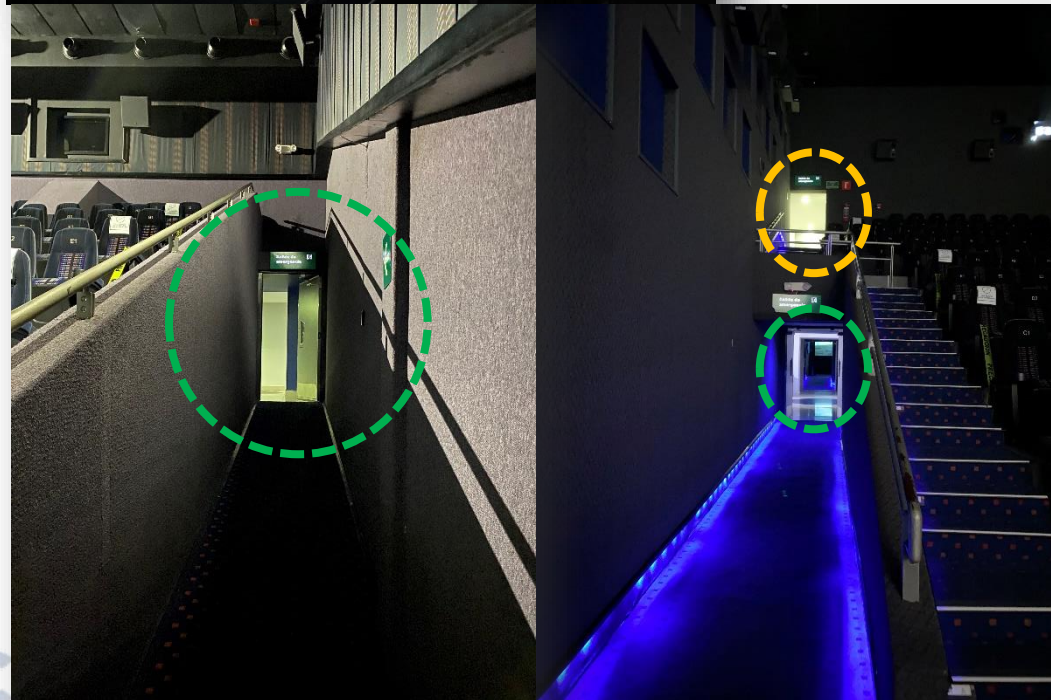

Durante el acceso de clientes a la sala y durante los primeros 15 minutos de la función, es decir, proyección de spots, trailers, anuncios, etc, se deberán mantener abiertas las puertas de acceso y salida de la sala.

Una vez iniciada la proyección de la película, deberán cerrarse todas las puertas de la sala.


La cuadrilla de limpieza será la encargada de abrir las puertas y la supervisión y aseguramiento de esto será responsabilidad del Líder de Sanitización.

Durante la proyección de la película, a la mitad de la función (minutos totales de la función / 2) se deberán abrir únicamente las puertas de acceso a la sala, durante 15 minutos.



Una vez cumplidos los 15 minutos, volver a cerrar las puertas.

La programación de las funciones deberá realizarse de tal manera que no se abran dos salas contiguas o frente a otra al mismo tiempo con la intención de no contaminar el audio de las proyecciones.

La figura de “monitor de salas” será el responsable de realizar tanto la apertura como cierre de las puertas de acceso a mitad de la función.

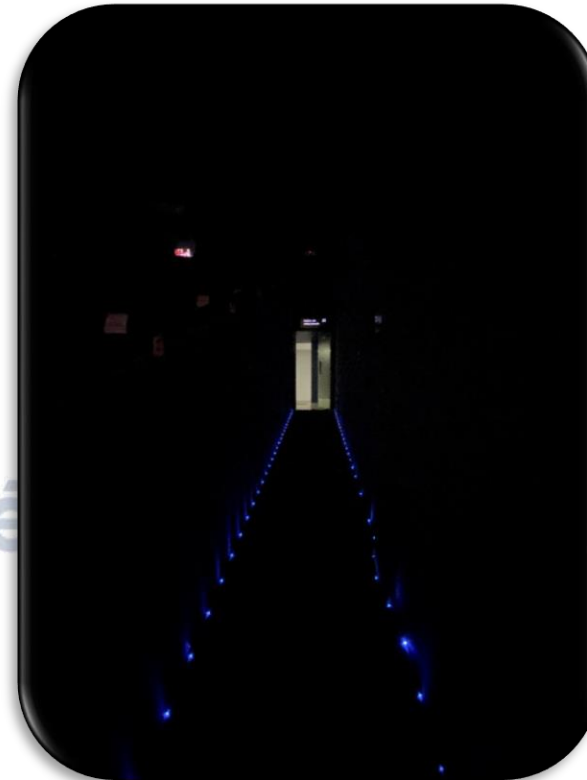

Sala de enfrente se encuentra cerrada

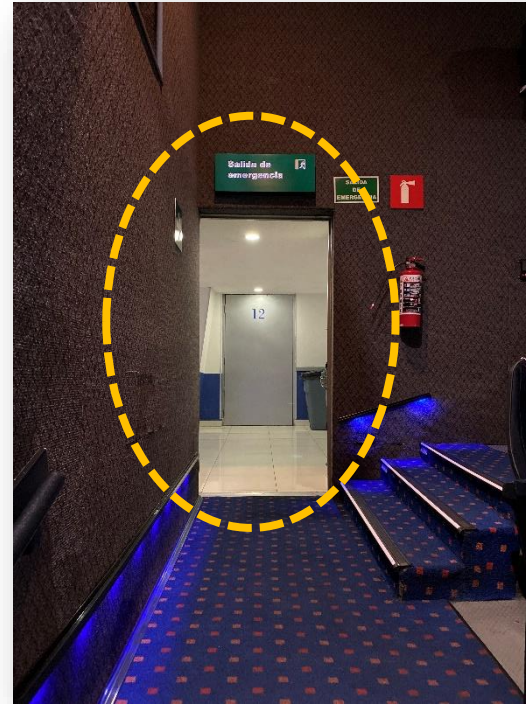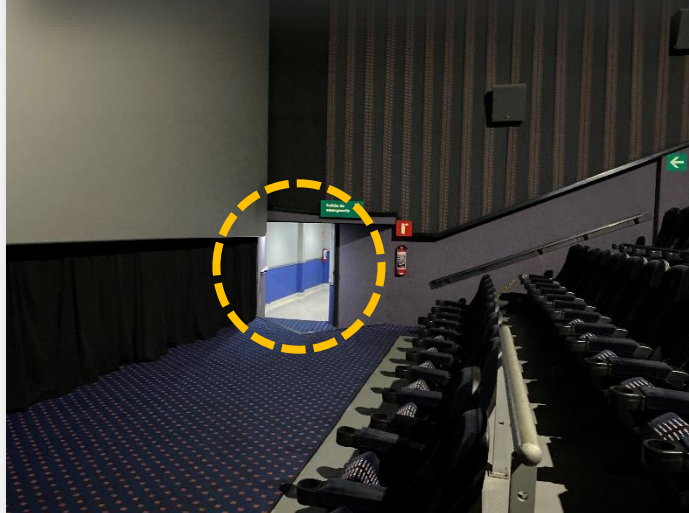

- Puertas de acceso
- Puertas de salida

Como lo establece el Protocolo Operativo Post COVID-19, durante la limpieza de salas entre funciones se deberán mantener abiertas todas las puertas de la sala, es decir, tanto puertas de acceso, como de salida de la sala.

Al terminar la limpieza, las puertas deberán permanecer abiertas.

Será responsabilidad del Líder de Sanitización, asegurar y supervisar que la cuadrilla de limpieza realice este protocolo en todo momento.

